


Draufsicht
 Berührungsschutz nach Regelzeichnung "3 Ebs 02.05.19, Variante a)"
 M 1:200



LEGENDE	
	Bestand / Vermessung
	Neuplanung
	Bereich erforderlicher Berührungsschutz
	Rückbau
	Verkehrsanlagenplanung / OLA-Planung
	Neuplanung Erdung Berührungsschutz
	Berührungsschutzmaßnahme nachrichtlich dargestellt
	Warnzeichen B 3.6 "Achtung, Gefahr durch elektrischen Schlag" mit Zusatzzeichen "Hochspannung Lebensgefahr"

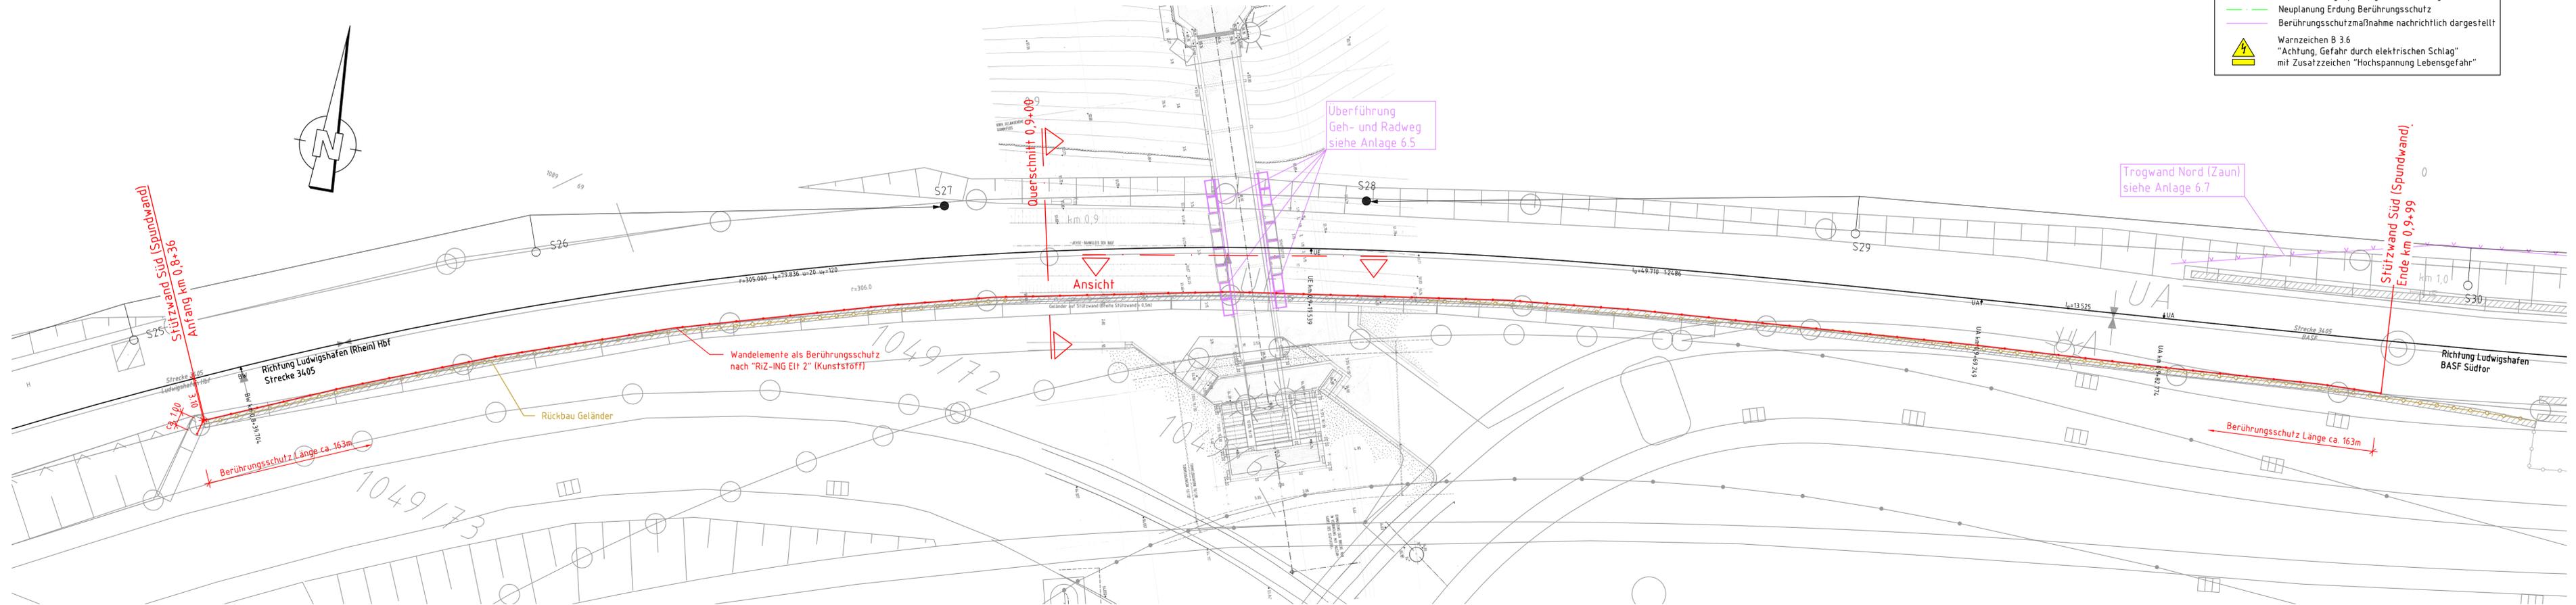

(Genehmigungsvermerk des EBA)			
Prüflaufdaten			
Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG			
Auftraggeber:	Planverfasser:	Anlage 6.6	Blatt 1/2
DB International GmbH Region Deutschland Südwest Karlsruhe, Ort, Datum, Unterschrift	DB International GmbH Region Deutschland Südwest 76135 Karlsruhe Tel.: 0721/9316-0	Auftrag-Nr.: D-KA00179P	Name
Bauherr:	Planung:	gez. 10/14	OPL
DB NETZE DB Netz AG Produktionsdurchführung Karlsruhe Wittelsbrunnstraße 4 76137 Karlsruhe	DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Südwest Regionales Projektmanagement (BV-SW-P(42)) Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe	bearb. 10/14	BPL
Maßstab:	Projekt:		gepr. 10/14
1:200	Stützwall Süd (Spundwand) km 0,8+36 - 0,9+99 (Strecke 3405) Draufsicht		DAT
Strecke:		Plan-Nr.:	Planzeichen:
Strecke 3405 von km 0,502 - km 2,346		BW_G_20_760	lb
Brückennummer:		Blattgr.:	Einwirkungen (Lastmodelle):
116		297 x 1160	Höhen- und Koordinatensystem
Barcode:		G.K. BASF	
Strecke		Projekt	
Kilometer	Kennzahl	Elektrifizierung BASF Südanbindung - DB Netz-Abschnitt	
x	x	116	