


Draufsicht
Sicherungszaun
M 1:200

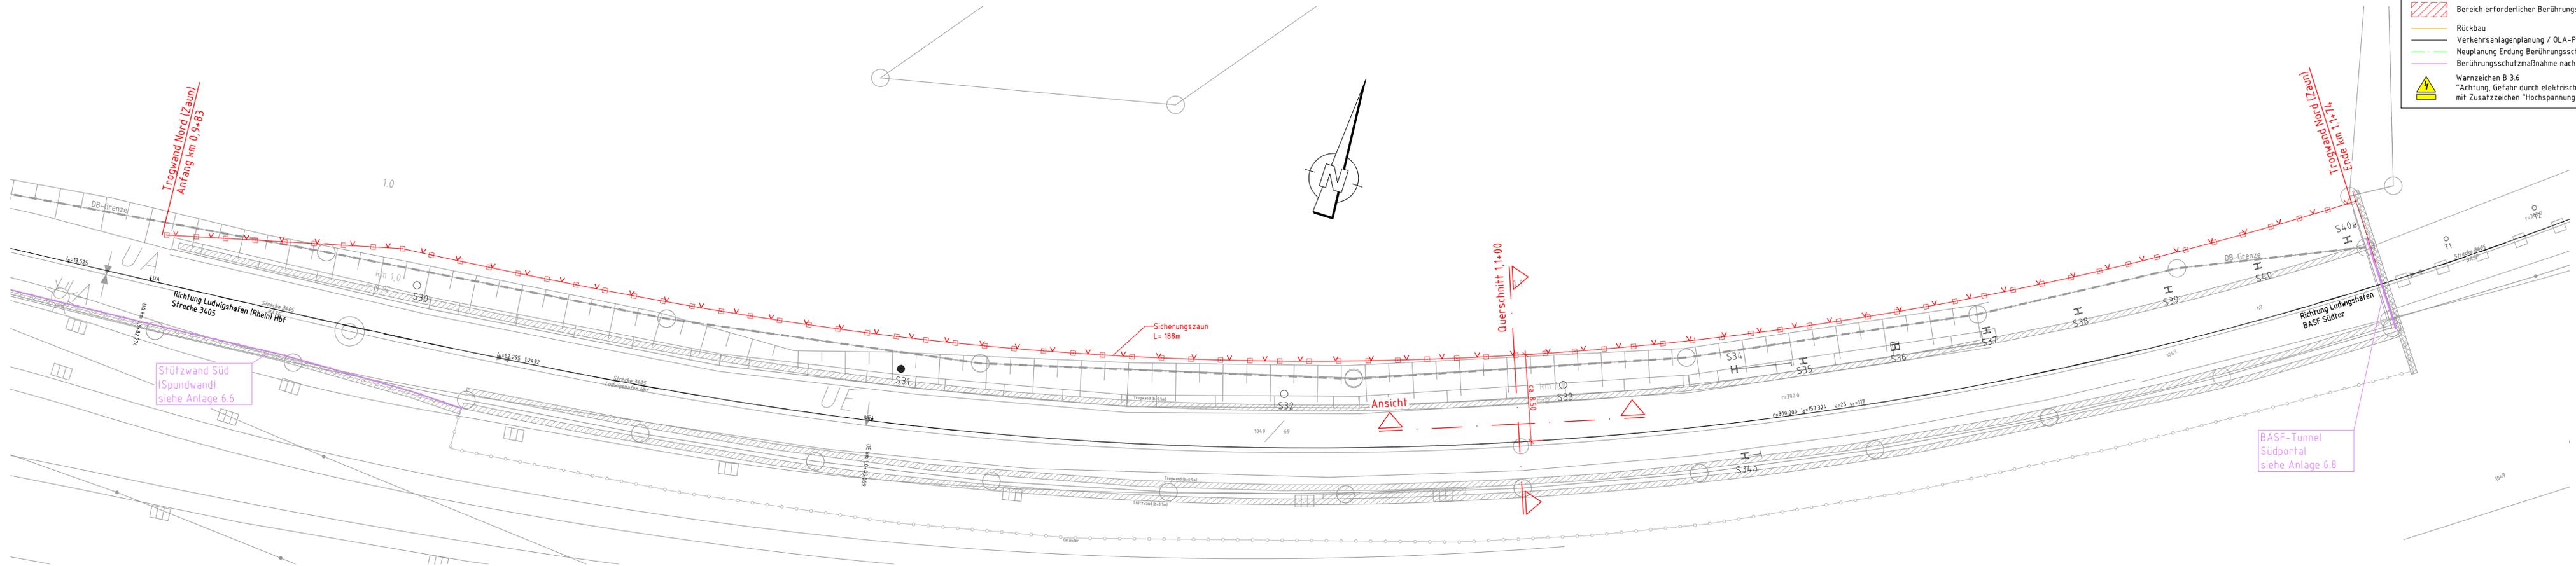

LEGENDE

- Bestand / Vermessung
- - - - - Neuplanung
- ▨ Bereich erforderlicher Berührungsschutz
- ▨ Rückbau
- ▨ Verkehrsanlagenplanung / OLA-Planung
- ▨ Neuplanung Erdung Berührungsschutz
- ▨ Berührungsschutzmaßnahme nachrichtlich dargestellt

Warnzeichen B 3.6
"Achtung, Gefahr durch elektrischen Schlag"
mit Zusatzzeichen "Hochspannung Lebensgefahr"

Stützwall Süd
(Spundwand)
siehe Anlage 6.6

BASF-Tunnel
Südtal
siehe Anlage 6.8

IGenehmigungsvermerk des EBAI			
Prüfauflagen			
Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG			
Auftragnehmer:	Planverfasser:	Anlage 6.7	Blatt 1/2
DB International GmbH Region Deutschland Südwest Karlsruhe, Ort, Datum, Unterschrift	DB International GmbH Region Deutschland Südwest 76135 Karlsruhe Tel.: 0721/9316-0	Datum	Name
Bauherr:	Planung:	gezt.	OPL
DB NETZ AG Produktdurchführung Karlsruhe Mittelbruchsstraße 4 76137 Karlsruhe	DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Südwest Regionales Projektmanagement LBV-SW-Pl(42) Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe	bearb.	BPL
DB NETZ	DB NETZ	gepr.	DAT
Malstab:		Plan-Nr.:	BW_G_20_762
1:200	Rampe Süd, Troowand Nord km 0,9+83 - 1,1+74 (Strecke 3405) Draufsicht	Planart:	Planfeststellung
Projekt:	Elektrifizierung BASF Südanbindung - DB Netz-Abschnitt	Planzeichen:	IB
Strecke:	Strecke 3405 von km 0,502 - km 2,346	Blattgr.:	297 x 1730
Einwirkungen (Lastmodelle):		Höhen- und Koordinatensystem	
		G.K. BASF	
Strecke	Kilometer	Kennzahl	Barcode
x	x	x	