



Draufsicht

Berührungsschutz nach Regelzeichnung "3 Ebs 02.05.19, Variante a)"
M 1:100

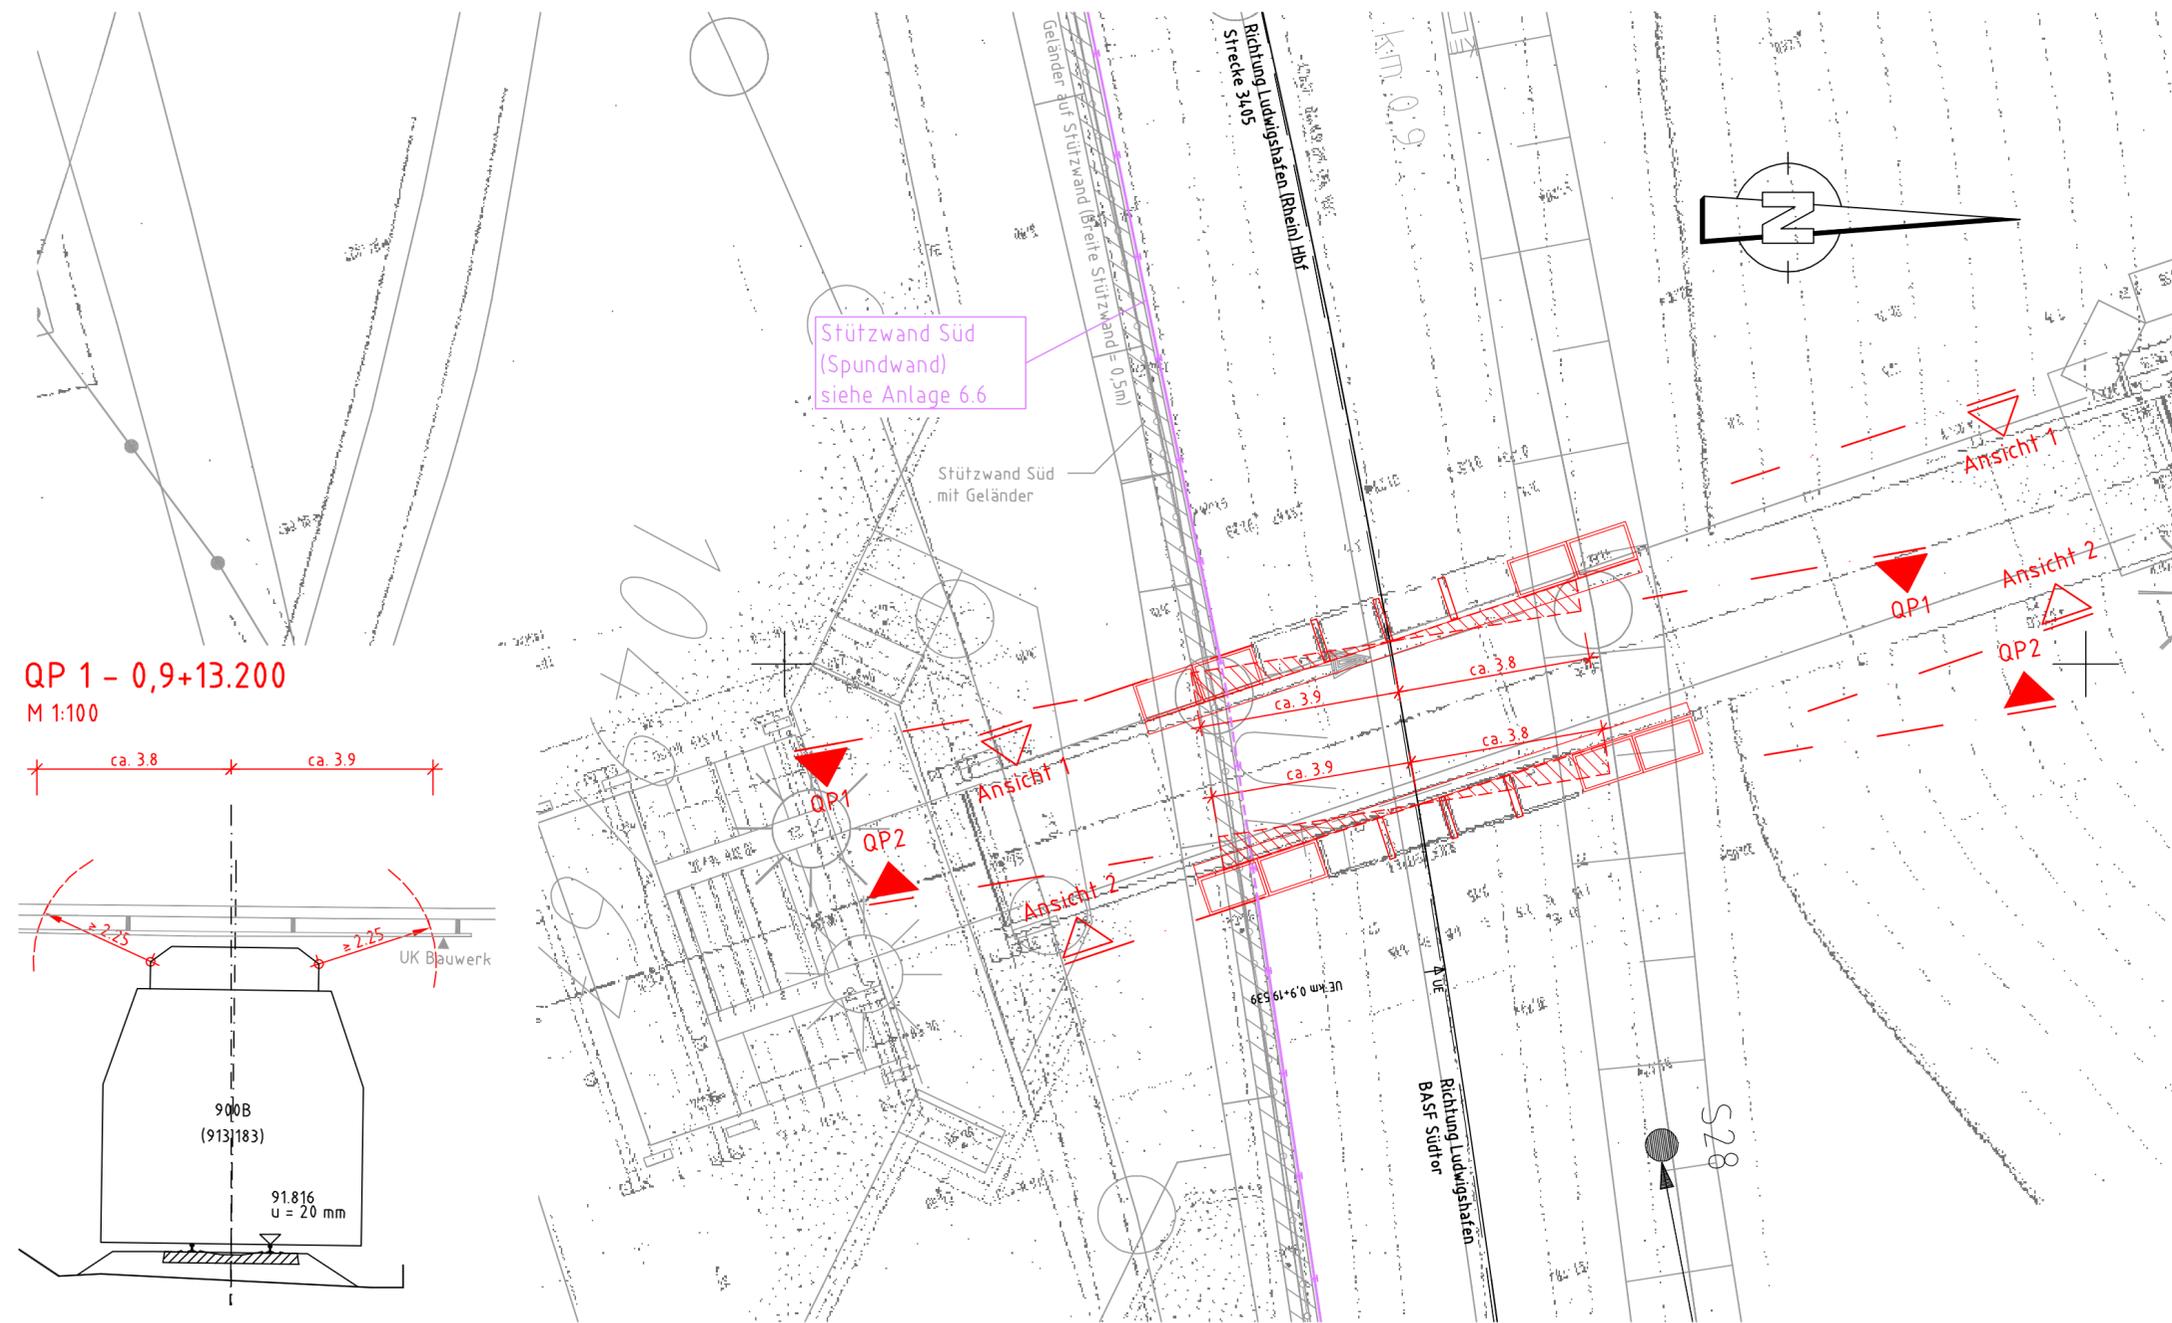

QP 1 - 0,9+13.200
M 1:100

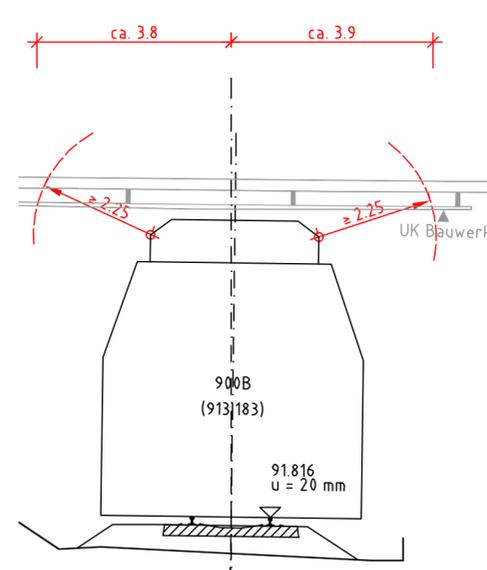


LEGENDE

- Bestand / Vermessung
- Neuplanung
- ▨ Bereich erforderlicher Berührungsschutz
- Rückbau
- Verkehrsanlagenplanung / OLA-Planung
- Neuplanung Erdung Berührungsschutz
- Berührungsschutzmaßnahme nachrichtlich dargestellt

Warnzeichen B 3.6
"Achtung, Gefahr durch elektrischen Schlag"
mit Zusatzzeichen "Hochspannung Lebensgefahr"

QP 2 - 0,9+14.011
M 1:100

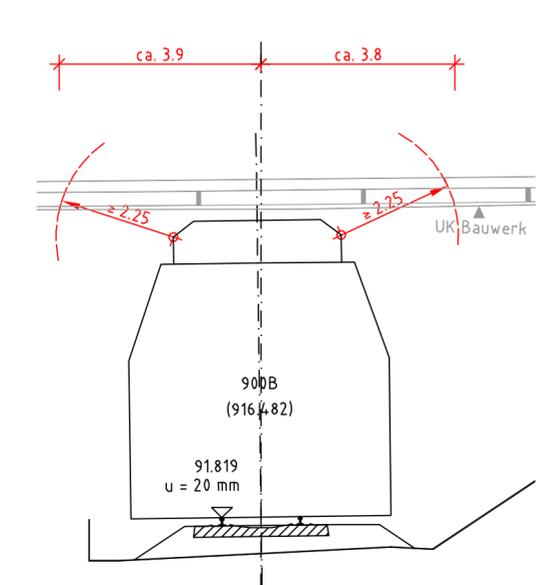

[Genehmigungsvermerk des EBA]			
Prüfauflagen			
Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG			
Auftragnehmer:	Planverfasser:	Anlage 6.5 Blatt 1/2	
	DB International GmbH	Auftrag-Nr.: D-KA00179P	
	DB International GmbH Region Deutschland Südwest Karlsruhe, Ort, Datum, Unterschrift	76135 Karlsruhe Tel.: 0721/93116-0	Datum Name
		gez. 10/14	OPL
		bearb. 10/14	BPL
		gepr. 10/14	DAT
Bauherr:	Planung:	Plan-Nr.: BW_G_20_758	
DB NETZE	DB NETZE	Planart: Planfeststellung	
DB Netz AG Produktionsdurchführung Karlsruhe Mittelbruchstraße 4 76137 Karlsruhe	DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Südwest Regionales Projektmanagement IBV-SW-P(4.2) Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe	Planzeichen: lb	
		Blattgr.: 297 x 780	
Maßstab: 1:100	Überführung Geh- und Radweg km 0,9+15 (Strecke 3405) Draufsicht		Einwirkungen (Lastmodelle): G.K. BASF
Projekt: Elektrifizierung BASF Südanbindung - DB Netz-Abschnitt			
Strecke: Strecke 3405 von km 0,502 - km 2,346			
Strecke		Brückennummer	
x	Kilometer	x	Kennzahl
		66	Barcode